



Guia Rápido do Usuário – IRIScan™ Executive 4



IRIScan™ Executive 4

Conteúdo

1. Introdução	3
2. Instalação do software	4
2.1 Notas importantes.....	4
2.2 Precauções.....	4
2.3 Instalação	4
2.4 Ativação	6
3. Documentos compatíveis	7
3.1 Documentos adequados	7
3.2 Documentos inadequados	7
4. Como usar o scanner	8
4.1 Vista superior	8
4.2 Informações dos LEDs	8
4.3 Digitalização com o IRIScan Executive 4	9
4.3.1 Digitalização básica	9
4.3.2 Digitalização como um alimentador automático de documento (ADF)	10
5. Manutenção	11
5.1 Calibrar o scanner	11
5.2 Limpar o scanner	12
6. Solução de problemas	13
6.1 Eliminar obstruções de papel	13
6.2 Perguntas e respostas	14
6.3 Suporte ao produto	15
7. Especificações	15
7.1 Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.	15
7.2 Requisitos de sistema	15
8. Informações legais.....	16

1. Introdução

Este Guia do Usuário ajuda você a começar a usar o **IRIScan™ Executive 4**, um scanner dúplex portátil.

Ele é compatível apenas com o Windows.

Estas são as configurações padrão de digitalização do IRIScan™ Executive 4:

- Modo dúplex
- Cor
- 300 dpi
Sua resolução máxima é 600 dpi.

Leia este guia antes de operar este scanner e seu software. Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este scanner é fornecido com os seguintes softwares:

- Readiris™ Corporate
- Cardiris™
- Button Manager

Para obter informações detalhadas sobre todos os recursos do Readiris™, do Cardiris™ e do Button Manager, consulte a documentação correspondente em <http://www.irislink.com>.

2. Instalação do software

2.1 Notas importantes

- Instale o software antes de conectar o scanner ao computador.
- Confira os requisitos de sistema no [site da I.R.I.S.](#) para verificar se seu sistema é compatível.

2.2 Precauções

- Mantenha o scanner longe do contato direto com o sol. A exposição direta ao sol ou a calor excessivo pode danificar a unidade.
- Não instale o scanner em um lugar úmido ou com muita poeira.
- Certifique-se de usar a fonte de alimentação CA adequada.
- Coloque o scanner em segurança sobre uma superfície estável e plana. Superfícies móveis ou irregulares podem acarretar problemas mecânicos ou problemas na alimentação do papel.
- Guarde a caixa do scanner e os materiais de embalagem para facilitar futuros transportes.

2.3 Instalação

1. Acesse www.irislink.com/start.
2. Role para baixo até **IRIScan™ Executive 4** e clique no botão **Download**.
3. Concluído o download, execute o arquivo **IRIScanExecutive4.exe**.
4. A seguinte tela de configuração é exibida:




5. Clique em "**Readiris™ Corporate**" para instalar o Readiris. Siga as instruções na tela.


AVISO: certifique-se de instalar esta versão do Readiris™ Corporate. Não há garantia de que outras versões do Readiris™ funcionem com o software Button Manager.

6. Retorne à tela de configuração e clique "**IRIScan™ Executive Driver**" para instalar o driver do scanner.


7. Clique em "**Next**" (Próximo) até chegar à etapa "**Plug in the USB Cable**" (Conectar o cabo USB).
 - Conecte o conector micro USB à porta USB do scanner.
 - Conecte a outra extremidade do conector USB a uma porta USB do computador.

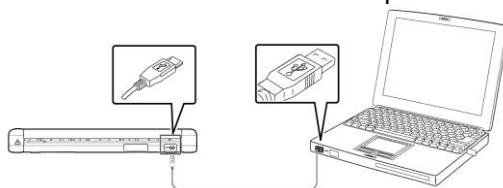

8. Quando o driver tiver sido instalado com êxito, a seguinte mensagem será exibida: "**This device is now ready to use**" (Este dispositivo está pronto para uso).
9. Clique em "**Finish**" (Concluir) e retorne à tela de configuração.
10. Clique em "**Button Manager**" para instalar o Button Manager. Aparecerá uma janela de seleção de idioma.

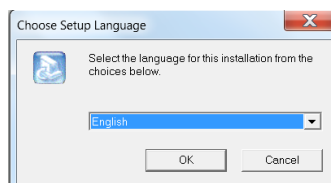

11. Escolha o idioma que deseja instalar. O assistente do InstallShield fornecerá orientação durante o resto da instalação.

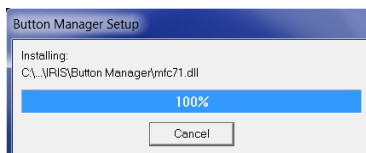


12. Clique em "**Finish**" (Concluir) para finalizar a instalação.
13. Clique em "**Cardiris™**" para instalar o Cardiris™. Siga as instruções na tela.


AVISO: use apenas o cabo USB fornecido com o scanner. O uso de outros adaptadores de alimentação USB pode danificar o scanner e anular a garantia.

2.4 Ativação

Os números de licença necessários para ativar o **Readiris™** e o **Cardiris™** serão recuperados automaticamente desde que o scanner esteja conectado ao computador por USB durante o processo de ativação.

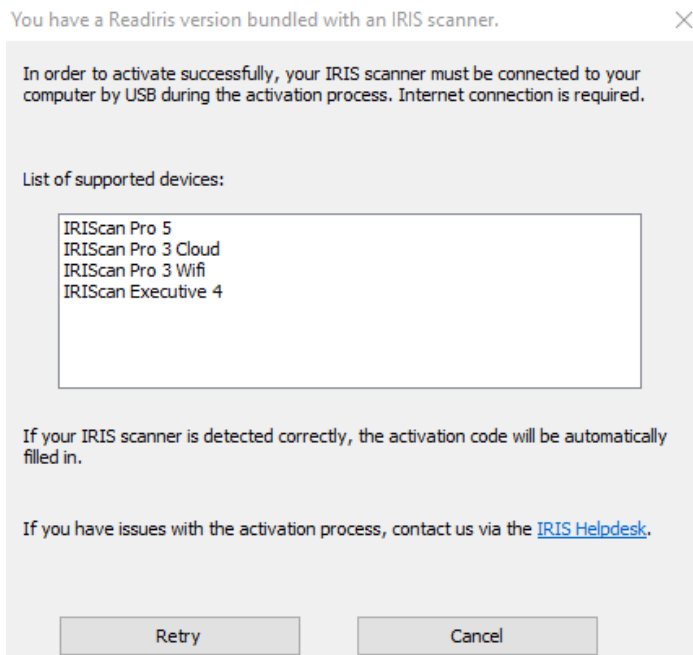

Ativação do Readiris™

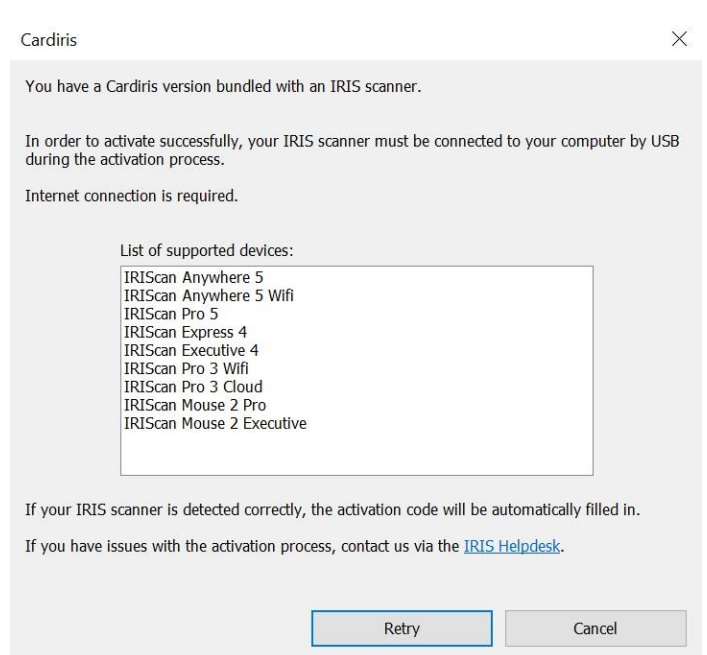

Ativação do Cardiris™

Para obter informações detalhadas sobre todos os recursos do **Readiris™** ou do **Cardiris™**, consulte o arquivo de ajuda fornecido com o software ou os **Guias do Usuário** mais recentes em <http://www.irislink.com>.

3. Documentos compatíveis

3.1 Documentos adequados

O scanner é projetado para obter os melhores resultados de digitalização com os seguintes tipos de originais:

- Fotos e documentos (3" x 5", 4" x 6", 5" x 7", 8,5" x 14") (76 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 177 mm, 203 x 356 mm)
- Cartões de visita [padrão 3,5" x 2" (89 x 50 mm) ou maior]
- Página longa (8,5" x 36") (216 x 914 mm) para 300 dpi apenas
- Gramatura do papel: 60~107 g/m2 (16~28 lb)


3.2 Documentos inadequados

Não utilize os seguintes tipos de originais para digitalização, caso contrário, o scanner poderá apresentar mau funcionamento ou o original poderá obstruir o slot.

- Originais com mais de 0,8 mm de espessura
- Original com um ou outro lado mais curto do que 50 mm
- Originais com muitas cores pretas ou escuras
- Original com cores escuras em torno das bordas
- Mídia impressa (jornais, revistas etc.)
- Materiais macios e finos (papel fino, tecido etc.)
- Originais com mais de 35 cm de comprimento e 21 cm de largura (para 600 dpi)

4. Como usar o scanner

4.1 Vista superior

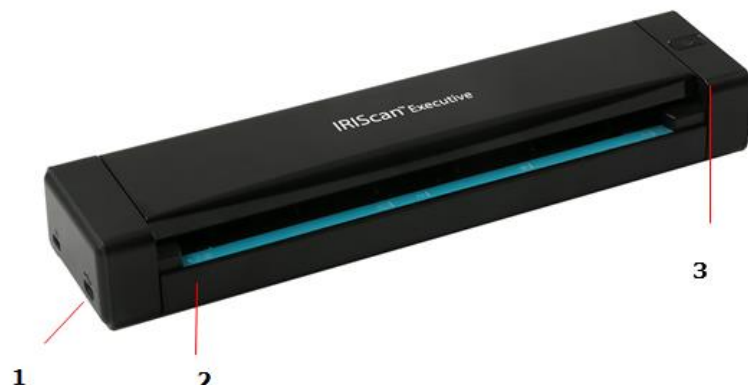

Item	Nome	Descrição
1	Porta micro USB	Conecte a um computador com o cabo micro USB.
2	Slot de alimentação	Insira o documento no slot de alimentação: <ul style="list-style-type: none"> • Virado PARA CIMA • Alinhado com a borda ESQUERDA para iniciar a digitalização.
3	Botão do scanner/de energia	Mantenha pressionado por três segundos para ligar/desligar o scanner. O LED azul acende e permanece aceso quando o scanner está ligado. Pressione uma vez para digitalizar. Importante: para ligar o scanner e digitalizar, ele deve estar conectado a um computador.

4.2 Informações dos LEDs

LED azul, aceso.	O scanner está ligado.
LED azul, piscando,	Digitalização em andamento.
LED verde, piscando rápido.	Erro de digitalização ou obstrução de papel.
LED apagado.	O scanner está desligado. Notas: Se o scanner ficar inativo por 240 minutos, ele desligará automaticamente. Quando o computador não estiver conectado a uma fonte de alimentação e você colocá-lo para hibernar, o LED azul apagará.

4.3 Digitalização com o IRIScan Executive 4

O IRIScan Executive 4 pode ser usado de várias maneiras:

- Com o **Button Manager** para digitalizar documentos diretamente para o Readiris para reconhecimento de texto, digitalizá-los para outros aplicativos de sua escolha, para vários destinos de nuvem etc.
- A partir do **Readiris** ou do **Cardiris**.
- A partir da **Capture Tool**.

Neste Guia do Usuário, descrevemos apenas as noções básicas da digitalização.

Outros guias do usuário estão disponíveis para o Button Manager, a Capture Tool, o Readiris e o Cardiris.


O pacote de documentação pode ser encontrado na [seção Suporte técnico](#) do site www.irislink.com.

4.3.1 Digitalização básica

Importante!

- Insira apenas uma página de cada vez, e insira a seguinte apenas quando a anterior estiver pronta. Caso contrário, o scanner poderá não funcionar corretamente.
- O detector de papel é bastante sensível. Não empurre o documento no slot de alimentação ou a parte superior da imagem será cortada. Basta soltar o documento quando ele começar a ser alimentado no slot.

1. Conecte o scanner ao computador com o cabo USB fornecido. O scanner é ligado automaticamente.
2. Insira o documento VIRADO PARA CIMA no alimentador e alinhe-o à borda ESQUERDA do alimentador.

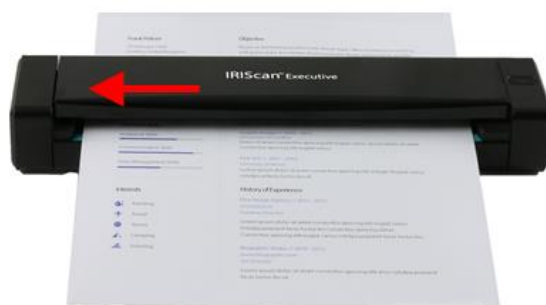


3. Empurre o documento delicadamente no slot de alimentação.
4. Pressione o botão do **scanner** uma vez para iniciar a digitalização. O documento será enviado para o destino padrão do Button Manager.

Nota: o scanner leva alguns segundos para iniciar.

4.3.2 Digitalização como um alimentador automático de documento (ADF)


O IRIScan Executive 4 também pode ser usado como um ADF no qual você insere uma folha depois da outra, sem precisar clicar ou pressionar Scan (Digitalizar) a cada vez.

1. Inicie o Button Manager em **All Programs** (Todos os programas) > **IRIS Button Manager**.
2. Clique com o botão direito do mouse no botão que você deseja usar.

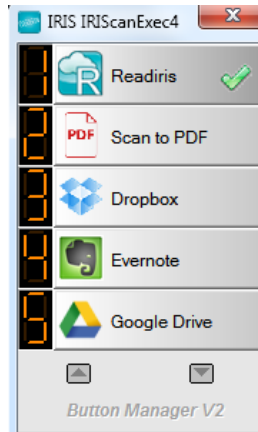


3. Selecione **Use Twain** (Usar Twain) ao lado de **Advanced Settings** (Configurações avançadas) e clique em **OK** para confirmar.

Dica: para remover páginas em branco das digitalizações, clique no botão **Setup** (Configuração) ao lado de **Use Twain** (Usar Twain). Clique na guia **Separation** (Separação) e selecione **Blank Page Removal Threshold** (Limite de remoção de páginas em branco). Quanto mais você mover o controle deslizante para a esquerda, mais cedo uma página será considerada em branco.

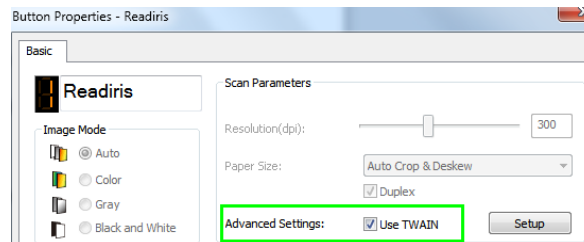

4. Agora, insira uma página no scanner e clique no botão que você configurou.
5. Assim que a página for alimentada, será exibida uma mensagem informando que você tem 15 segundos para inserir outra página.
6. Insira as outras páginas que você deseja digitalizar, uma por uma.

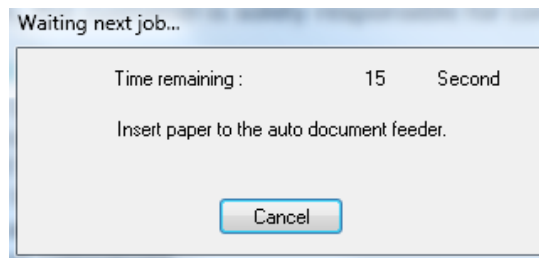


7. Quando terminar de digitalizar todas as páginas, clique em **Cancel** (Cancelar).

5. Manutenção

5.1 Calibrar o scanner

Calibre somente se a imagem digitalizada aparecer desorganizada, a cor parecer anormal (por exemplo, mais escura do que o normal), depois de mais de 8.000 digitalizações ou o scanner tiver sido armazenado sem uso por um longo tempo. O processo de calibração redefine o Sensor de Imagem por Contato para recuperar a precisão da nitidez e da cor.

1. Conecte o scanner ao computador.
2. Inicie a **Capture Tool**.
 - Clique em **Start** (Iniciar) > **All Programs** (Todos os programas) > **IRIS IRIScan Executive 4 Scanner** > **Capture Tool**.
 - Selecione o tipo de driver e o modelo do scanner e clique em **OK**.

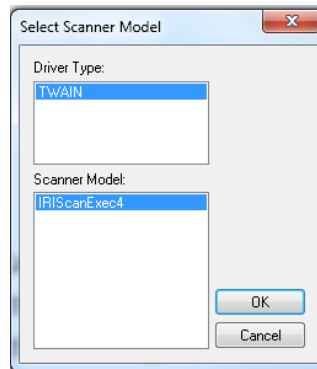

3. A caixa de diálogo Capture Tool será exibida.
4. Clique no botão **"Setup"** (Configuração) para abrir a caixa de diálogo Scanner Properties (Propriedades do scanner).
5. Clique na guia **"Settings"** (Configurações) e, em seguida, clique no botão **"Calibration"** (Calibração).
6. A caixa de diálogo **"Insert calibration sheet"** (Inserir folha de calibração) será exibida.
7. Segure as bordas da folha de calibração (incluída) e insira-a com o texto virado para cima e a área branca entrando primeiro no alimentador (como mostrado abaixo).



8. Clique em **"OK"** na caixa de diálogo **"Insert calibration sheet"** (Inserir folha de calibração) para iniciar a calibração do scanner.

AVISO: se a calibração falhar, o LED ficará piscando e uma mensagem de erro será exibida na tela. Desconecte e reconecte o scanner e, em seguida, repita a calibração.


5.2 Limpar o scanner

A fim de manter uma qualidade máxima da digitalização e evitar o acúmulo de poeira, é recomendável que você limpe o scanner (gabinete externo e rolos de alimentação) aproximadamente a cada 200 digitalizações, ou se linhas verticais ou listras aparecerem na imagem digitalizada.

- Use somente as ferramentas recomendadas e fornecidas para limpar o scanner.

AVISO: não use solventes ou líquidos corrosivos (ou seja, álcool, querosene etc.) para limpar qualquer parte do scanner, caso contrário, o material plástico poderá ser permanentemente danificado.

1. Abra a tampa, segurando o scanner com um polegar no alimentador e o outro na tampa. Cuidadosa e firmemente pressione o polegar no alimentador e, em seguida, levante a tampa. Isso fará com que a parte superior do scanner se solte da parte inferior.
2. Delicadamente, limpe os rolos de alimentação e o vidro no scanner e a tampa do CIS com o pano de limpeza (incluído).

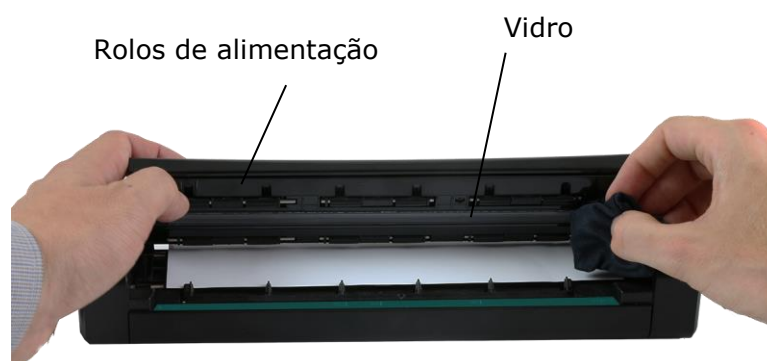

6. Solução de problemas

6.1 Eliminar obstruções de papel

Se um documento estiver obstruído no interior do alimentador, o LED do scanner piscará em verde.

Para eliminar uma obstrução no alimentador, mantenha o botão de energia pressionado por 3 segundos para desligar o scanner e, depois, pressione-o rapidamente para ligá-lo novamente. O documento obstruído será alimentado automaticamente.



Se o documento ainda estiver obstruído, siga estas etapas para removê-lo:

1. Abra a tampa, segurando o scanner com um polegar no alimentador e o outro na tampa. Cuidadosa e firmemente pressione o polegar no alimentador e, em seguida, levante a tampa. Isso fará com que a parte superior do scanner se solte da parte inferior.



2. Remova o item.



3. Feche a tampa e volte a inserir o item para uma nova digitalização.

6.2 Perguntas e respostas

Pergunta:	Por que o meu scanner não liga?
Resposta:	Verifique se o scanner está conectado ao computador com o cabo USB fornecido.
Pergunta:	Por que a imagem digitalizada fica sempre demasiado escura?
Resposta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste as configurações da tela para SRGB. 2. Ajuste as configurações de brilho na tela no software aplicativo.
Pergunta:	Por que existem linhas estranhas no documento digitalizado?
Resposta:	<p>Verifique o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Há riscos no original ou o original está limpo? 2. Remova qualquer mancha ou poeira do original antes da digitalização. 3. Limpe os rolos e o vidro com o pano de limpeza incluído. (Consulte a seção "Limpar o scanner".)
Pergunta:	Por que as funções "auto crop" (aparagem automática) e "deskew" (alinhar) ficam desabilitadas quando eu escolho 600 dpi como resolução óptica?
Resposta:	Como as funções auto crop (aparagem automática) e deskew (alinhar) consomem muita memória, é recomendável selecionar uma resolução óptica inferior a 600 dpi para evitar erros.
Pergunta:	É normal o scanner ficar quente ao toque?
Resposta:	É normal que o scanner emita uma pequena quantidade de calor após uso prolongado. No entanto, se houver odores estranhos vindos do scanner ou o scanner parecer um pouco quente ao toque, desligue o scanner imediatamente.

6.3 Suporte ao produto

Caso você ainda encontre qualquer problema ao utilizar o IRIScan Executive 4, consulte a [seção Suporte técnico](#) do site www.irislink.com.

7. Especificações

7.1 Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do modelo :	IRIScan Executive 4
Tecnologia de imagem:	Sensor de Imagem por Contato (CIS - Contact Image Sensor)
Resolução óptica:	600 dpi
Modos de digitalização:	Preto e branco Cinza Cor
Gramatura do papel:	60~107 g/m ² (16~28 lb)
Espessura das carteiras de identidade:	Até 0,8 mm
Interface:	Porta micro USB compatível com a especificação USB 2.0
Alimentação USB:	5 VCC, 500 mA
Consumo de energia:	<2W (operação) <0,6W (espera)
Temperatura de funcionamento:	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Umidade:	20%~85% UR
Dimensões: (AxLxP)	290 x 52 x 35 mm (11,4" x 2" x 1,4")
Peso:	400 g (0,88 lb)

7.2 Requisitos de sistema

Windows®

Memória:	Mínimo: 1 GB de memória RAM. Recomendável: 2 GB de memória RAM.
Espaço no disco rígido:	1 GB de espaço livre em disco rígido.
Sistema operacional:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10.

Os requisitos e a compatibilidade do sistema podem mudar com o tempo, dependendo do sistema operacional e das atualizações da Microsoft/Apple.

Para obter os requisitos mais atualizados, consulte a [página de suporte](#) em nosso site.

8. Informações legais

Copyright

Copyright© 2019 I.R.I.S SA. Todos os direitos reservados.

O software descrito neste documento é fornecido sob um contrato de licença ou um contrato de confidencialidade.

O software pode ser usado ou copiado apenas de acordo com os termos desses contratos. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização prévia, por escrito, da I.R.I.S. SA.

Os materiais digitalizados por este produto podem estar protegidos por leis e outras regulamentações governamentais, como as leis de direitos autorais. O cliente é o único responsável pelo cumprimento de todas essas leis e regulamentações.

Documentação versão 19-1.0

As especificações deste software e o conteúdo deste manual do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Quaisquer modificações, correções de erros ou atualizações de recursos feitas no software real podem não ter sido atualizadas em tempo hábil neste manual do usuário. Você pode consultar o próprio software para obter detalhes mais precisos. Qualquer erro de impressão, erro de tradução ou incompatibilidade com o software existente será atualizado em tempo hábil.

Esta documentação usa nomes fictícios como exemplos; referências a pessoas, empresas ou organizações reais são meras coincidências.

Marcas comerciais

Microsoft é uma marca registrada nos EUA da Microsoft Corporation.

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Outros nomes e produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A I.R.I.S. não oferece garantia de qualquer tipo com relação a este material, incluindo, mas não se limitando a, garantias implícitas de adequação a uma finalidade específica.

A I.R.I.S. não será responsável por erros contidos neste documento nem por danos acidentais ou consequentes relacionados ao fornecimento, ao desempenho ou ao uso deste material.

Instruções de segurança

Siga estas instruções de segurança quando for instalar e utilizar o scanner:

- Leia todas estas instruções e siga todos os avisos e instruções fornecidos neste documento.
- Coloque o scanner próximo ao computador para que o cabo de interface chegue até ele com facilidade.
- Nunca manuseie o scanner com as mãos úmidas ou molhadas, no modo nômade ou quando usado como uma unidade fixa.
- Quando conectar este produto a um computador ou outro dispositivo com um cabo, verifique se os conectores estão na orientação correta. Cada conector tem apenas uma orientação correta. Inserir um conector na orientação incorreta pode danificar os dois dispositivos conectados pelo cabo.
- Além de colocar um mini-cartão SD ou baterias novas nas aberturas destinadas a esses fins e indicadas no scanner, não insira objetos em nenhuma abertura, pois eles podem tocar em pontos de tensão perigosa ou causar curto-circuito em peças, resultando em risco de eletrocussão.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável que seja grande o suficiente para conter o produto e o documento a ser digitalizado.
- Nunca desmonte o scanner.
- Se o produto superaquecer, produzir fumaça ou um cheiro estranho, apresentar descoloração ou qualquer tipo de deformação anormal, desligue o scanner imediatamente, remova as baterias, se

for o caso, e desconecte os cabos. Pare de usar o scanner e entre em contato com o seu revendedor ou o atendimento ao cliente da IRIS para receber instruções sobre o procedimento a seguir.

- Tome cuidado para não deixar o scanner cair nem submetê-lo a impactos físicos.
- Não coloque nem guarde o scanner em ambientes externos, em um automóvel, perto de fontes de calor ou em locais empoeirados, úmidos ou sujeitos a impacto, vibração, condensação, altas temperaturas, luz solar direta, fontes de luz fortes ou mudanças rápidas de temperatura ou umidade.
- Nunca tente desmontar, modificar ou consertar o scanner ou qualquer um de seus componentes por conta própria.
- Precaução especial relativa apenas ao modelo equipado com transmissão Wifi (IRIScan Book Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi):
- As ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar negativamente o funcionamento de outros dispositivos, como equipamentos médicos, instrumentos de medição em aeronaves ou dispositivos controlados automaticamente, como marca-passos, portas automáticas ou alarmes de incêndio, bem como de qualquer dispositivo sensível a ondas de rádio.
- Ao usar este produto próximo a esses dispositivos ou no interior de um centro médico, siga as orientações marcadas nos dispositivos em questão e as instruções dos membros autorizados da equipe do centro e siga todos os avisos e instruções afixados sobre o dispositivo para evitar causar um acidente.

Fonte de alimentação USB

- O cabo USB deve ser colocado de forma a evitar abrasões, cortes, curvatura, torção e dobras dos conectores.
- Não coloque objetos em cima do cabo USB e não permita que se pise ou ande nele.
- Tenha cuidado especial para manter o cabo USB reto na extremidade.
- Desconecte o scanner e o cabo USB e busque o serviço de um técnico qualificado nas seguintes condições: se algum líquido tiver entrado no scanner; se o scanner tiver caído
- ou o gabinete tiver sido danificado; se o scanner não funcionar normalmente ou apresentar uma mudança marcante de desempenho.
- Depois de usar o cabo USB para carregar o scanner (o indicador de carga completa da bateria estiver exibido na tela), desconecte o cabo para usar o scanner no modo nômade.

Instruções de segurança relacionadas à bateria

- Nos modelos com baterias intercambiáveis (IRIScan Book), nunca deixe baterias descarregadas dentro do dispositivo porque podem corroer e causar danos irreversíveis ao dispositivo (a garantia não cobre esse tipo de incidente). Ao substituir as baterias, manuseie-as com cuidado para evitar todo e qualquer risco de ferimento ou incêndio causado por vazamento, superaquecimento, explosão, erosão ou qualquer outro dano ao produto.
- Nos modelos com uma bateria de lítio recarregável, não-intercambiável interna (IRIScan Anywhere 3 ou IRIScan Anywhere 3 Wifi), não abra o scanner e nunca retire a bateria. Ela deve ser substituída apenas por pessoal técnico devidamente certificado. Em caso de dúvida sobre o desempenho da bateria, pare de usar o scanner e entre em contato com o seu revendedor ou o atendimento ao cliente da IRIS para receber instruções sobre o procedimento a seguir.
- Se você não estiver planejando usar o scanner por um longo período (mais de um mês), não se esqueça de retirar as baterias dos modelos que permitem a sua remoção (IRIScan Book).
- Se não usar o scanner com bateria de lítio não-intercambiável (IRIScan Anywhere 3 ou IRIScan Anywhere Wifi) por pelo menos um mês, lembre-se de carregá-lo antes do primeiro uso.
- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Se o ácido da bateria entrar em contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente a área afetada com água em abundância e procure tratamento médico. Se uma bateria for engolida, procure tratamento médico imediatamente.
- Se o ácido da bateria vazar, limpe com um pano e substitua a bateria por uma nova.
- Use baterias alcalinas, de lítio ou Ni-MH (tamanho AA ou AAA) para o IRIScan Book 3 e o IRIScan Book Executive 3, respectivamente.
- Não misture baterias novas e usadas nem tipos ou marcas diferentes de baterias.
- Insira as baterias de forma que as polaridades fiquem da maneira indicada.
- Remova imediatamente baterias que tenham acabado.
- Não exponha baterias a calor, fogo ou água.

- Não retire as baterias com objetos de metal, como pinças ou a ponta de uma caneta.
- Cubra as extremidades das baterias com fita adesiva para evitar combustão ou explosão quando descartá-las.

Certifique-se de sempre seguir a regulamentação local para o descarte de baterias.

Declaração de interferência de radiofrequência da FCC

Este produto foi testado e considerado dentro dos limites estabelecidos para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Sua operação está sujeita a estas duas condições:

- (1) este dispositivo não deverá causar nenhuma interferência prejudicial e
- (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, inclusive interferências que possam causar operação indesejada.

Os limites para Classe B da FCC são estabelecidos para proporcionar a devida proteção contra interferências prejudiciais quando o equipamento é operado em instalações comerciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorrerá interferência em alguma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser observado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou o representante de serviços para obter outras sugestões.

Alterações e modificações feitas no equipamento sem a aprovação específica da IRIS podem anular a autorização do usuário para operar este equipamento. Para manter a conformidade com as regulamentações da FCC, cabos blindados devem ser usados com este equipamento.



Aviso regulatório da União Europeia

Os produtos contendo a marcação CE estão em conformidade com as seguintes Diretivas da União Europeia:

- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EC
- Diretiva EMC 2014/30/EC
- Diretiva RoHS (Restrição ao Uso de Certas Substâncias Perigosas) 2011/65/EU
- Diretiva RED (Diretiva de Equipamento de Rádio) (2014/53/EC)

A conformidade deste produto com a CE é válida somente se alimentado com o adaptador CA correto com a marca CE fornecido pela I.R.I.S. s.a.

Este produto atende aos limites da Classe B da EN55022 e da EN55024, aos requisitos de segurança da EN 60950 e aos requisitos de RoHS da EN 50581.

*Este produto é certificado como um produto a LED Classe 1.



Eliminação de resíduos de equipamentos por usuários em residências particulares na União Europeia



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser eliminado com o lixo doméstico. Em vez disso, deve ser enviado para instalações adequadas para recuperação e reciclagem em um esforço para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode entregar o seu equipamento para reciclagem, entre em contato com o escritório local, o serviço de coleta de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

IC RSP-100

Pelo presente, a I.R.I.S s.a declara que os seus dispositivos IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air e IRIScan™ Anywhere estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva canadense IC RSP-100.